


KARTA KATALOGOWA – REKUPERATOR VENA SILVER 4

Oznaczenie zestawu:	VS.4				
Klasa filtracji:	G4	M5	F7	F9	
Wydajność max.:	800	760	520	380	m ³ /h
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia:	100	100	100	100	Pa
Maksymalny pobór prądu:	2,8	2,8	2,8	2,8	A
Pobór mocy napędu wentylatora przy przepływie max.:	174	172	163	148	W
Jednostkowy pobór mocy zestawu:	0,291	0,261	0,437	0,568	W/(m ³ /h)
Zasilanie:	AC 1 ~230/50				V/Hz
<i>Dane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1254/2014</i>					
Referencyjny przepływ odniesienia:	560	532	364	266	m ³ /h
Referencyjny przepływ odniesienia:	0,1556	0,1478	0,1011	0,0739	m ³ /s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia:	50	50	50	50	Pa
Pobór mocy napędu wentylatora przy przepływie referencyjnym:	84	72	82	78	W
Sprawność temp. odzysku ciepła:	86	86	91	93	%
Poziom mocy akustycznej:	51(43*)	51(43*)	57(49*)	59(52*)	dB(A)
Klasa energetyczna:	A+	A+	A+	A+	
JZE	-42,13	-42,55	-42,76	-42,69	kWh/m ² /rok
Klasa przecieku wew. /zew. (EN13141)	A1/A2	A1/A2	A1/A2	A1/A2	

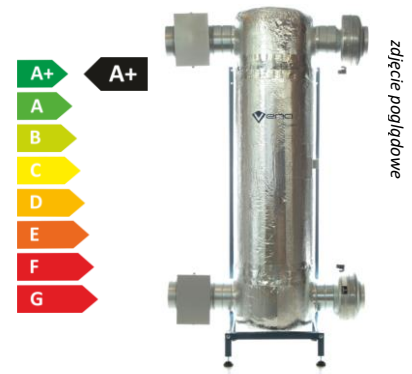

— dane dotyczą konfiguracji standardowej

* moc akustyczna zestawu po izolacji wentylatorów wełną lamelową gr. 50 mm

WARUNKI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej $\geq 85\%$, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308


✓ spełnia

Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50$ Wh/m³

✓ spełnia

Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb

✓ spełnia

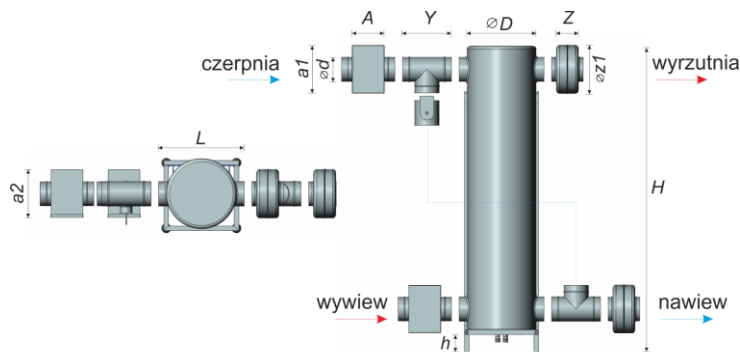

WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm]


MASA [kg]

VS.4	Ød	ØD	L	B	H	h	A	a1 x a2	Z	Øz	Y	+/- 10%
	200	500	590	550	2075	100	205	305 x 305	199	340	280	98,5


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wymiennik ciepła: spiralno-przeciwprądowy, wykonany z aluminium, powierzchnia wymiany ciepła 52 m²
 Wentylatory: Energooszczędne, elektronicznie komutowane (EC), obudowa stalowa, malowana (RAL 9006)
 Skrzynka filtracyjna z wkładem: nawiew – klasa filtracji F7, wymiar wkładu: 275 x 275 x 50 mm, ilość: 1 szt., wywiew – klasa filtracji G4, wymiar wkładu: 275 x 275 x 50 mm, ilość: 1 szt., obudowa stalowa, malowana (RAL 9006) z wewnętrzną izolacją instalacyjny (trójnik – 2 szt., przepustnica – 1 szt.)
 By-pass: szafa zewnętrzna, STW-2 lub STW-5 (w zależności od modelu)
 Automatyka sterująca: brak, dostępne w opcji
 Okablowanie fabryczne: bezszkieletowa, rama uniwersalna stalowa, izolacja: mata lamelowa 50 mm
 Obudowa: stojąca, leżąca 15°, inne dostępne w opcji
 Pozycja pracy:

WYDAJNOŚĆ

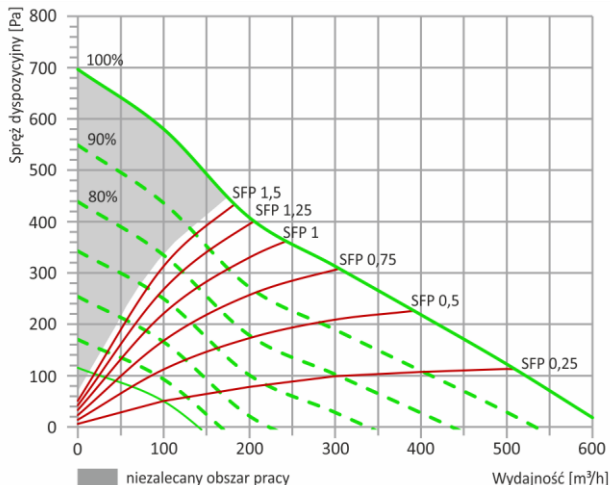


KOREKTA WYDAJNOŚCI

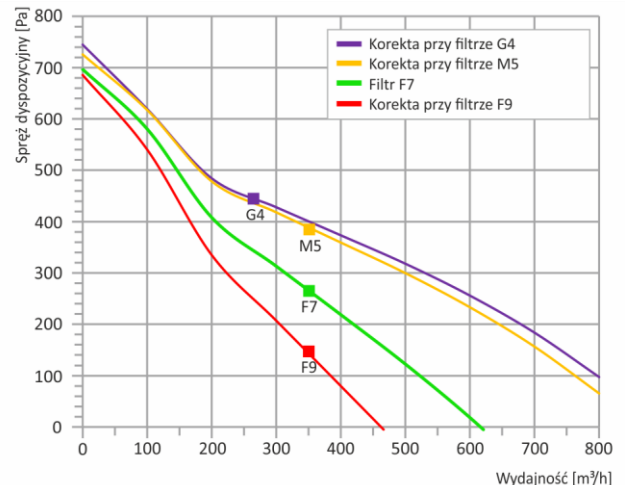


Wszystkie obliczenia zostały przyjęte dla określonych parametrów powietrza: wlot zew.: -20°C/100%, wlot wew.: +20°C/40%, filtry czyste
 Firma Bartosz Sp.j. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
 Wersja 1-01.2019

SPRAWNOŚĆ - ODZYSK „SUCHY”*

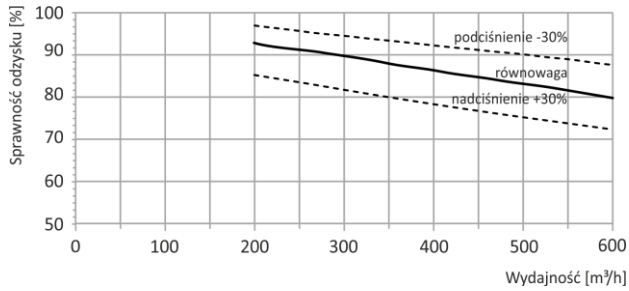


*sprawność wymiany ciepła wg EN308


TEMPERATURA NAWIEWU PRZY ODZYSKU „SUCHYM”

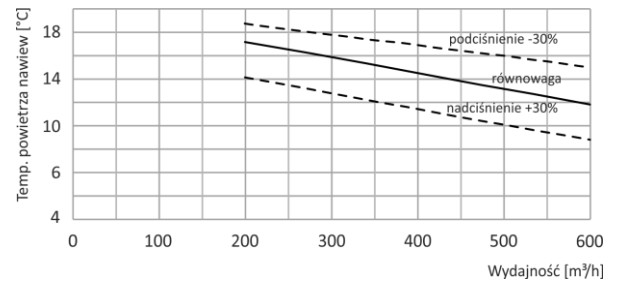

CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA*

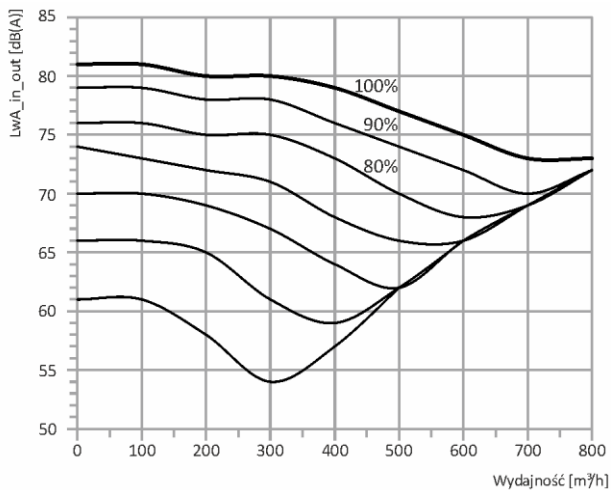


CAŁKOWITY POBÓR MOCY

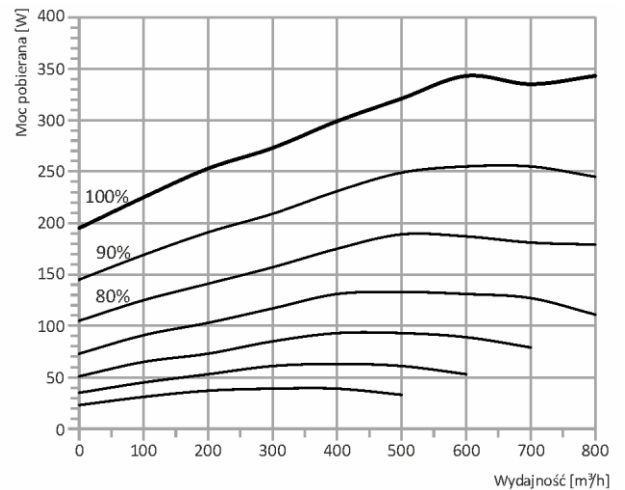


* W celu określenia wartości mocy akustycznej dB(A) w poszczególnych punktach, odczytaną wartość LwA_in_out [dB(A)] należy skorygować o poniższe współczynniki korekcyjne:

Wlot centrali:	-10	Otoczenie 1 m (brak izolacji):	-16	Otoczenie 1 m (izolacja wełna 50 mm):	-23
Wylot centrali:	-2	Otoczenie 3 m (brak izolacji):	-27	Otoczenie 3 m (izolacja wełna 50 mm):	-34

MOŻLIWE POZYCJE PRACY (dostępne w opcji)

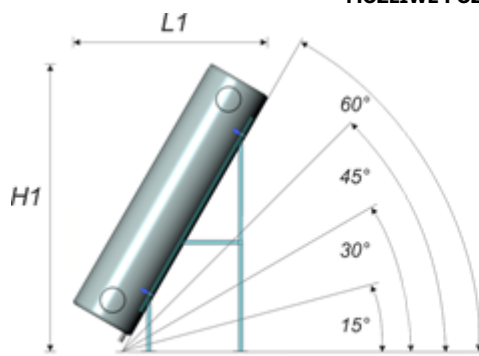

WERSJA LEŻĄCA

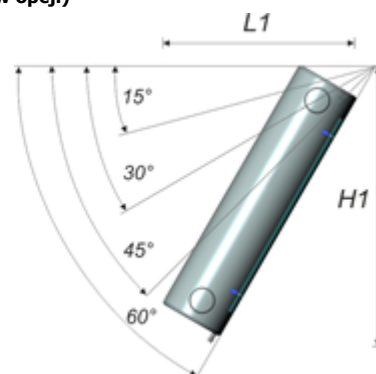


WERSJA PODWIESZANA

Wymiary zewnętrzne [mm]

Pozycja pracy	Leżąca / podwieszana 15°*		Leżąca / podwieszana 30°		Leżąca / podwieszana 45°		Leżąca / podwieszana 60°	
	L1	H1	L1	H1	L1	H1	L1	H1
VS.4	2000	1085	1920	1495	1705	1815	1375	2030

*pozycja pracy leżąca 15° dostępna jest w standardzie

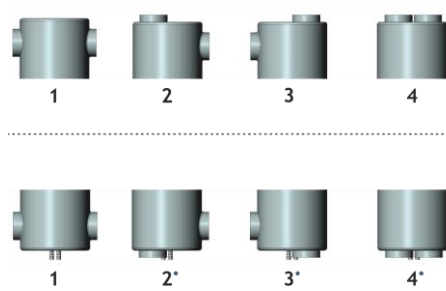MOŻLIWE KONFIGURACJE KRÓCCÓW DOLNYCH / GÓRNYCH (dostępne w opcji)

**Przy pionowym montażu wymiennika nie zaleca się konfiguracji dolnych króćców w konfiguracji 2, 3, 4 ze względu na możliwość przedostawania się skroplin do kanałów wentylacyjnych*

***Istnieje możliwość wykonania króćców narożnych – informacja na zapytanie*